

**PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR
ODRYS Z KARTY OTWORU MIERTNICZEGO WYK. PRZEZ "WODROL" SZCZECIN**


MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
WOJEWÓDZTWO
INWESTOR
BEZPOŚREDNI

SZCZECIN
UL. UNII LUBELSKIEJ
SZCZECIŃSKIE


PAŃSTWOWY SZPITAL KLINICZNY NR 1

Q EKSPLOATACYJNE UJĘCIA 520 m²/h Q DOP. FILTRA 521 m²/h
PRZY Q EKSPLOATACYJNYM UJĘCIA: S = 2,2 m R = 130 m

DATA WYKONANIA OTWORU 1984 r.

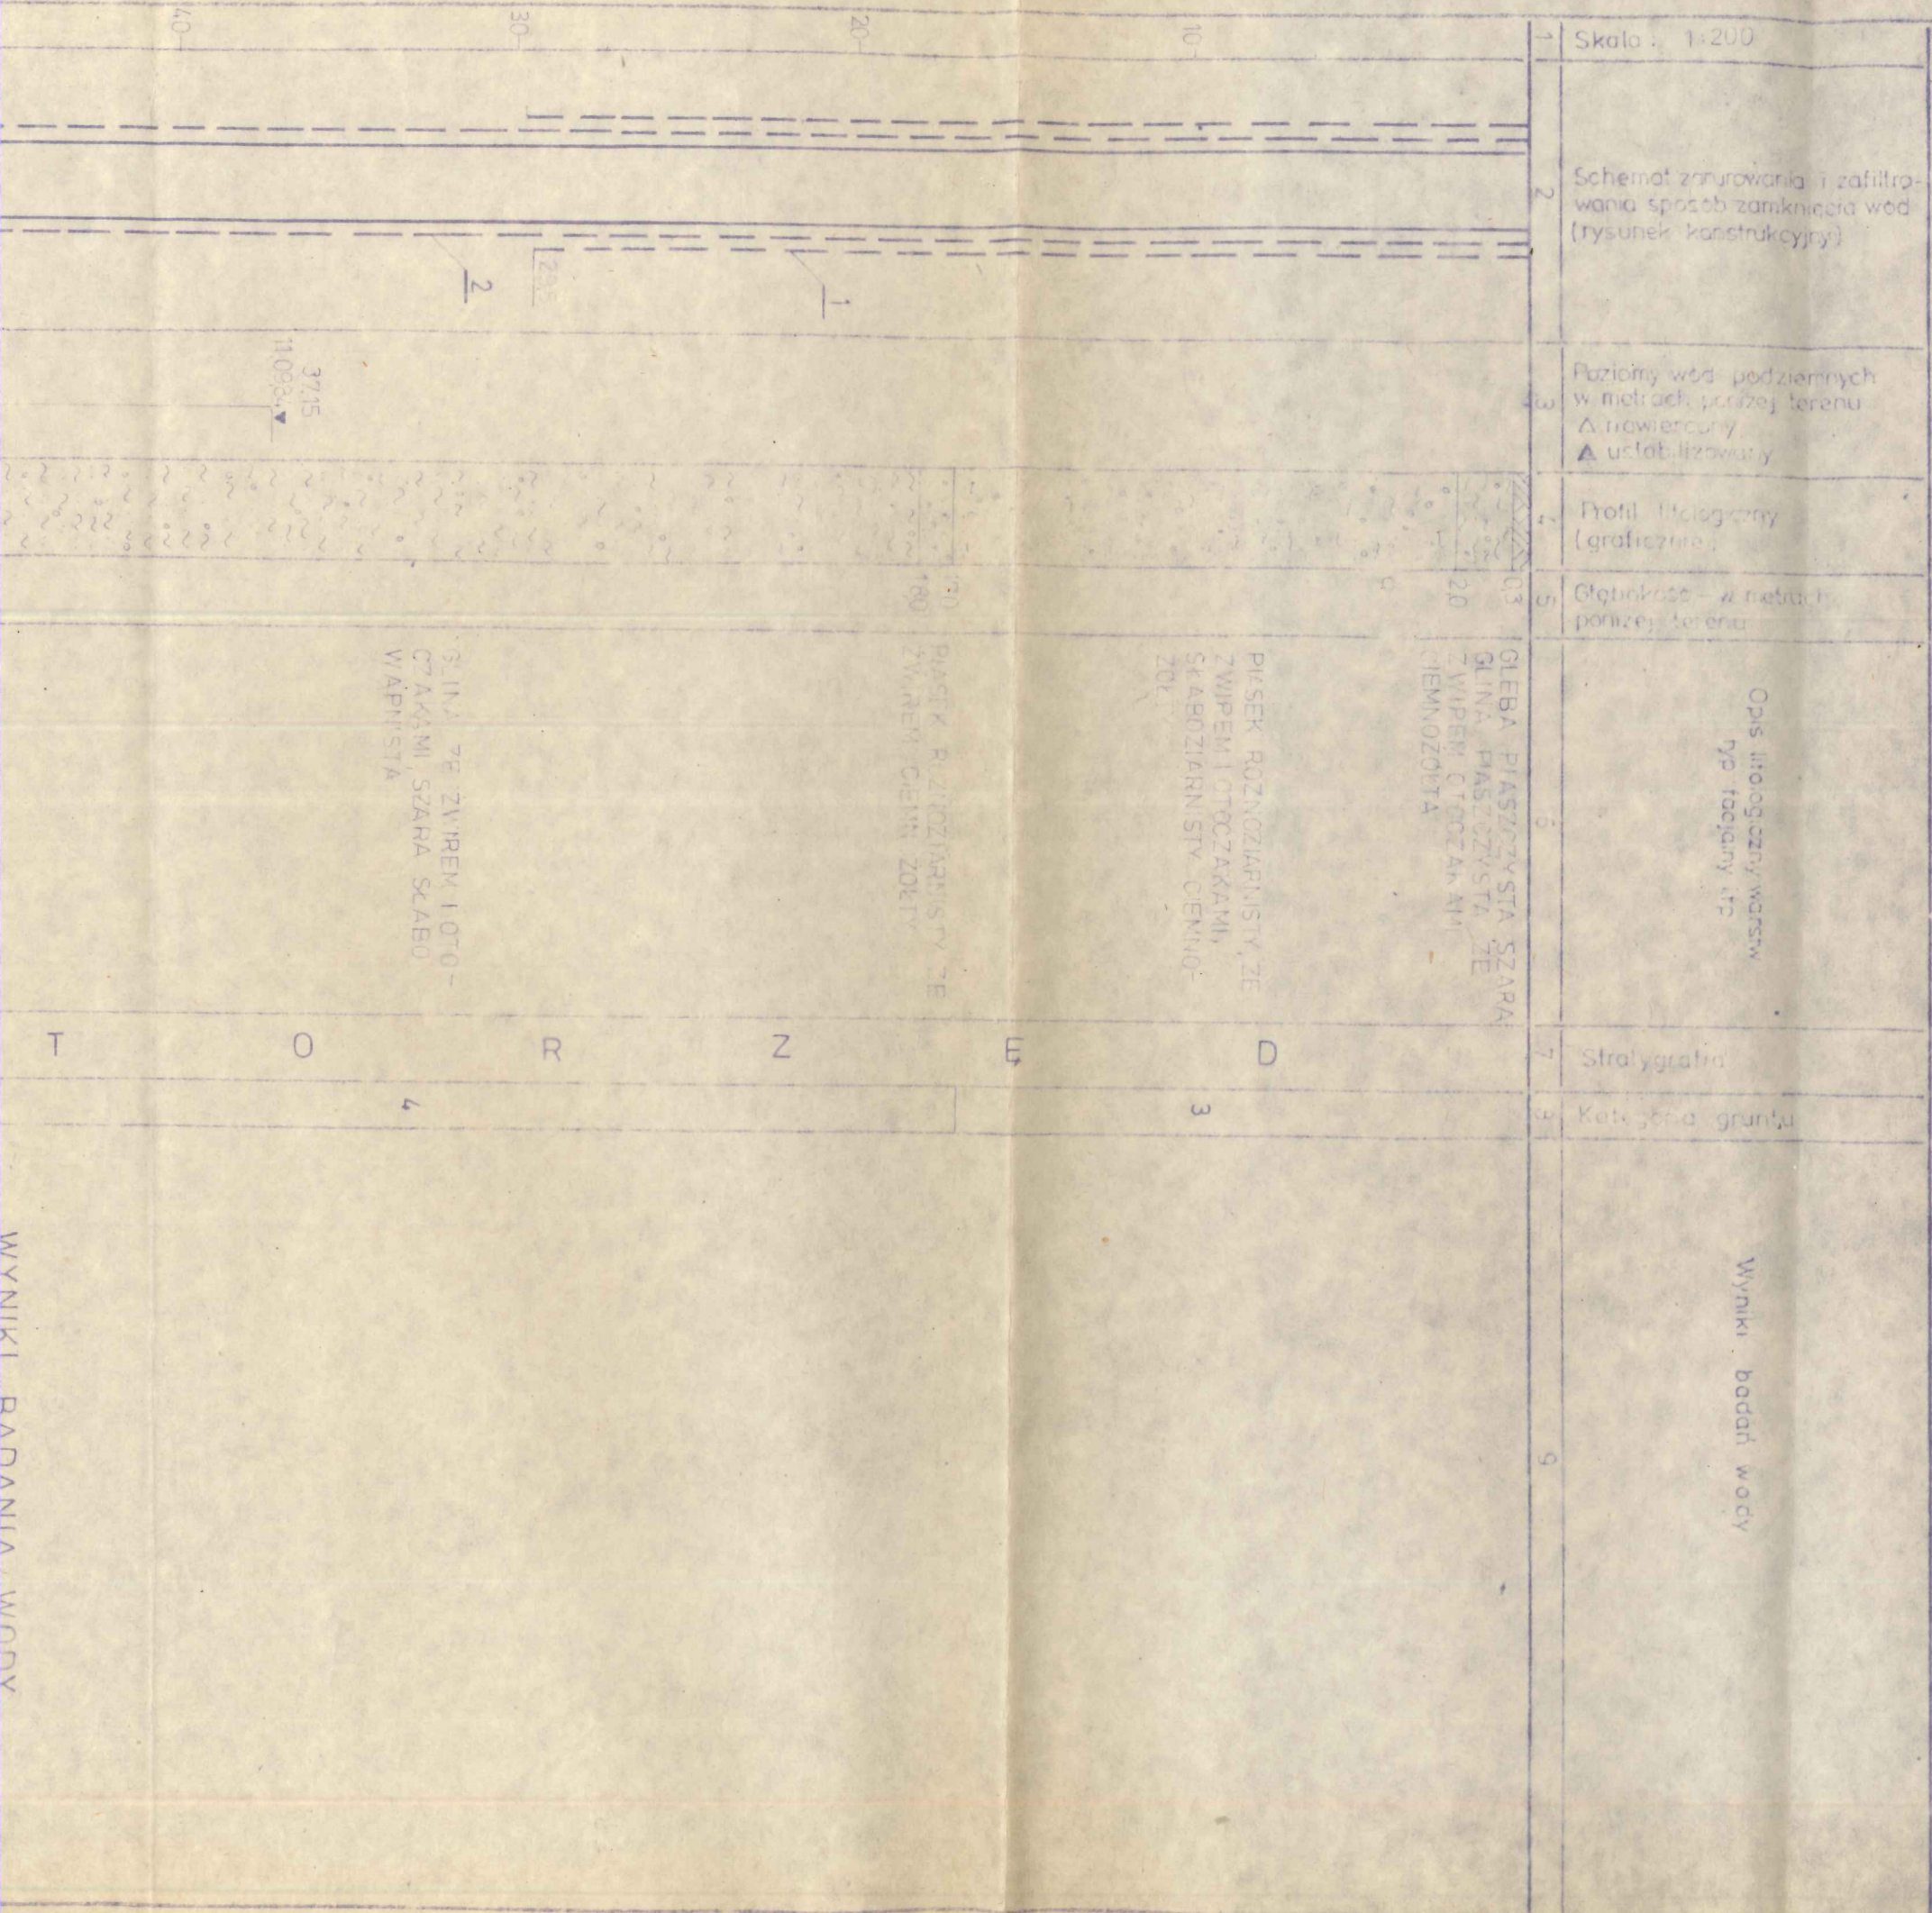

180 ZWIEM CIEMN ZOE

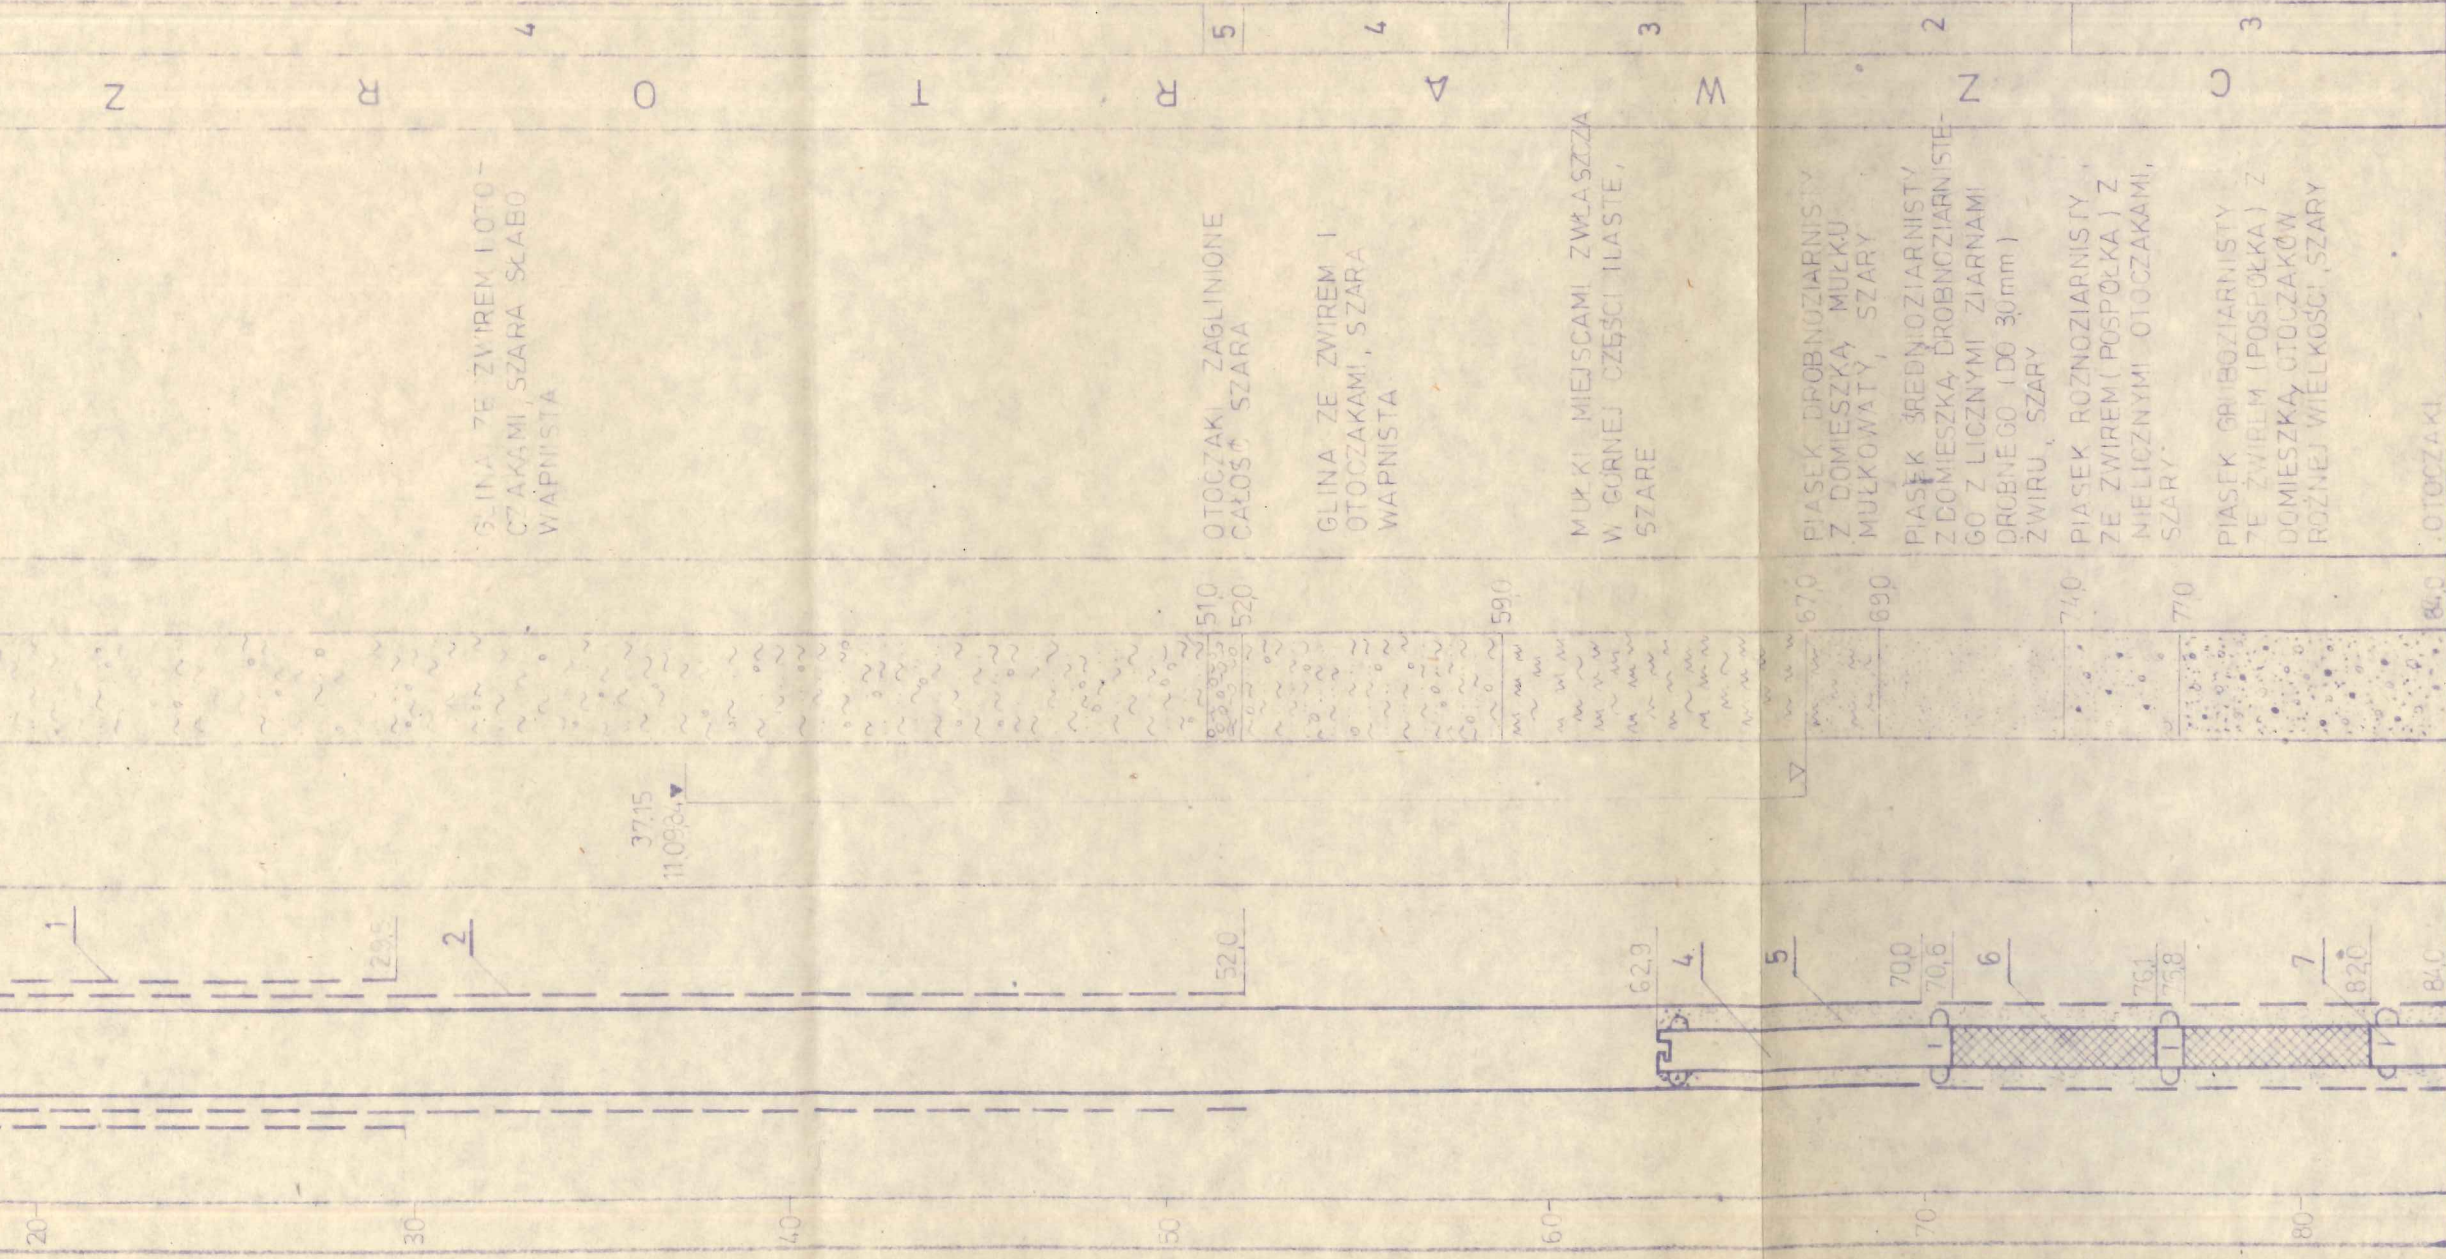

GLINA ZE ZWIEM IOTO - CZAKAMI, SZARA SZABO WAPNISTA

OTOCZAKI ZAGLINIONE CAŁOSC SZARA

GLINA ZE ZWIEM I OTOCZAKAMI, SZARA WAPNISTA

MUKKI MIEJSCAMI ZWŁASZA W GURNEJ CZĘŚCI ILASTE, SZARE

PIASEK DROBNOZIARNISTY Z DOMIESZKĄ MUKKU MUŁKOWATY, SZARY

PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY Z DOMIESZKĄ DROBNOZIARNISTEGO Z LICZNYMI ZIARNAMI DROBNIEGO (DO 30mm) ZWIURU, SZARY

PIASEK RÓŻNOZIARNISTY ZE ZWIEM (POSPÓŁKA) Z NIELICZNYMI OTOCZAKAMI, SZARY

PIASEK ŚRUBOZIARNISTY ZE ZWIEM (POSPÓŁKA) Z DOMIESZKĄ OTOCZAKÓW RÓŻNEJ WIELKOŚCI, SZARY

OTOCZAKI

- 1 RURY WIERTNICZE ϕ 50,8 mm l=29,5 m
- 2 RURY WIERTNICZE ϕ 45,6 mm l=52,0 m
- 3 RURY WIERTNICZE ϕ 35,6 mm l=18,0 m
- 4 RURA NADFILTROWA ϕ 194 mm l=7,90 m
- 5 OBSYPKA ϕ 14-20 mm
- 6 FILTR SIATKOWY ϕ 194 mm l=11,2 m W TYM 0,7 m RURA MIĘDZYFILTROWA SIATKA POLIAMIDOWA NR 10
- 7 RURA PODFILTROWA ϕ 194 mm l=2,0 m

WYNIKI BADANIA WODY

PRÓBKA Z DNIA 11.09.84 r.
BADANIE NR 3399/84 WSSE SZCZECIN

ODCZYŃ 7,7 pH
 TWARDOSĆ OG. 6,0 mral/l
 ŻELAZO 2,0 mg Fe/l
 MANGAN 0,3 mg Mn/l
 WSKAŹNIK COLI 2 /100
 LICZBA KOLONII NA AGARZE W 20°C 3200
 W 37°C 280

PRÓBKA Z DNIA 6.12.84 r.
BADANIE NR 2670/84 TSSE SZCZECIN

ODCZYŃ 7,2 pH
 TWARDOSĆ OG. 7,4 mral/l
 ŻELAZO 2,4 mg Fe/l
 WSKAŹNIK COLI 0/100
 LICZBA KOLONII NA AGARZE W 20°C 45
 W 37°C 3

INŻ. B. KRZYWOBŁOC
 INŻ. B. BROGHMAN

ODRYS Z KARTY OTWORU WIERTNICZEGO

86.03 4

15-11854